



20,30,40,50PLO 15

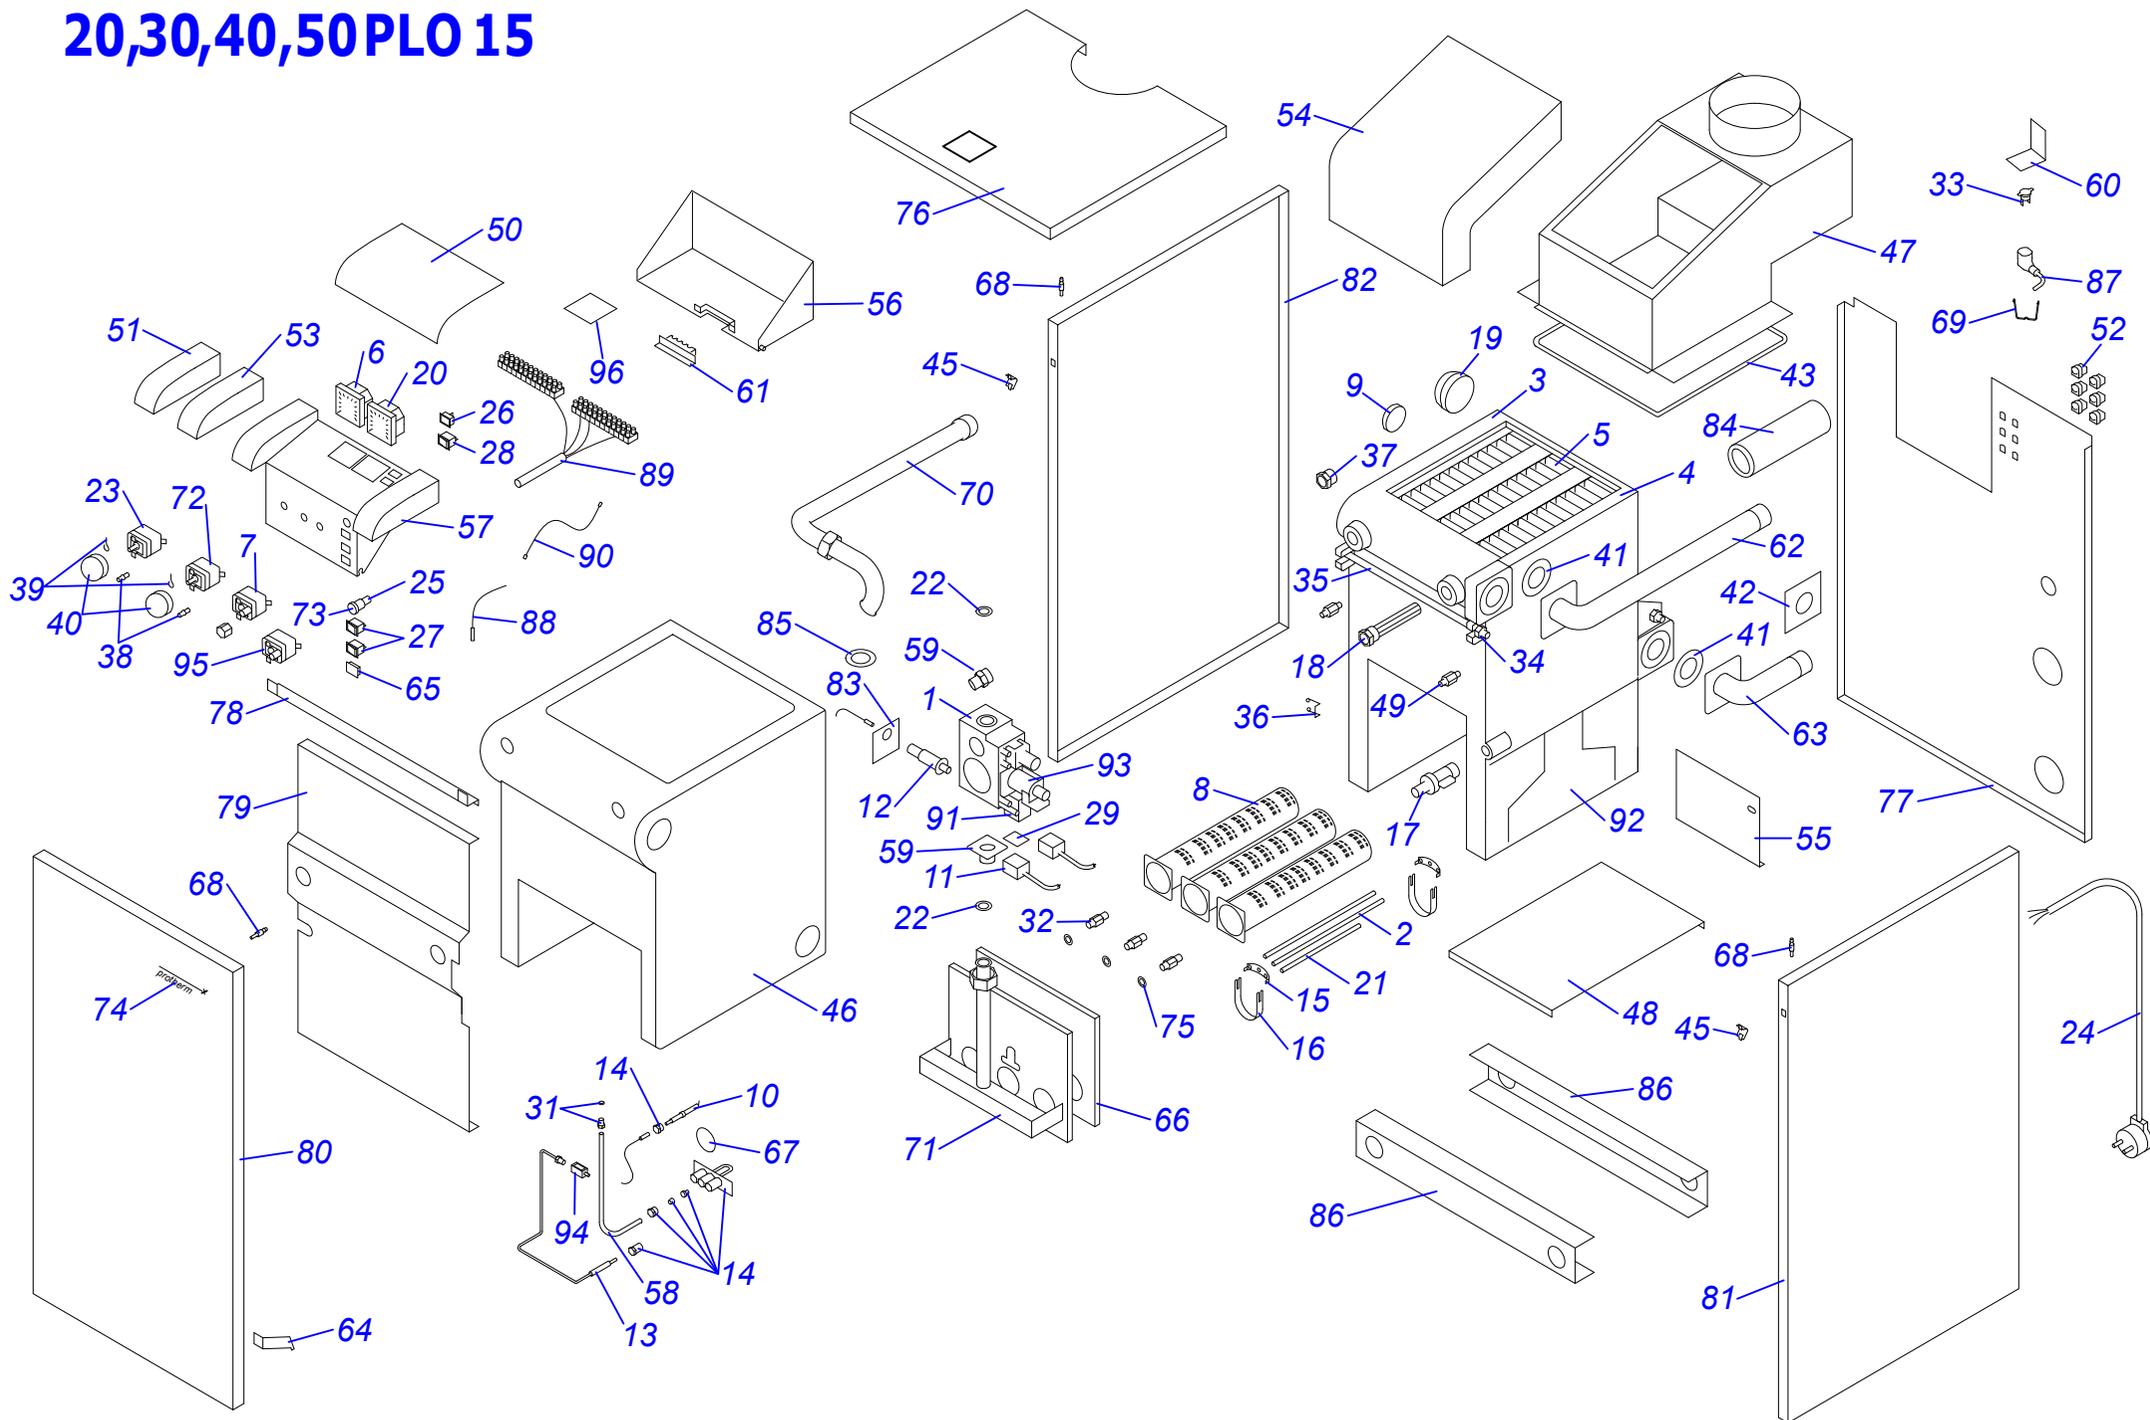

60 PLO 15

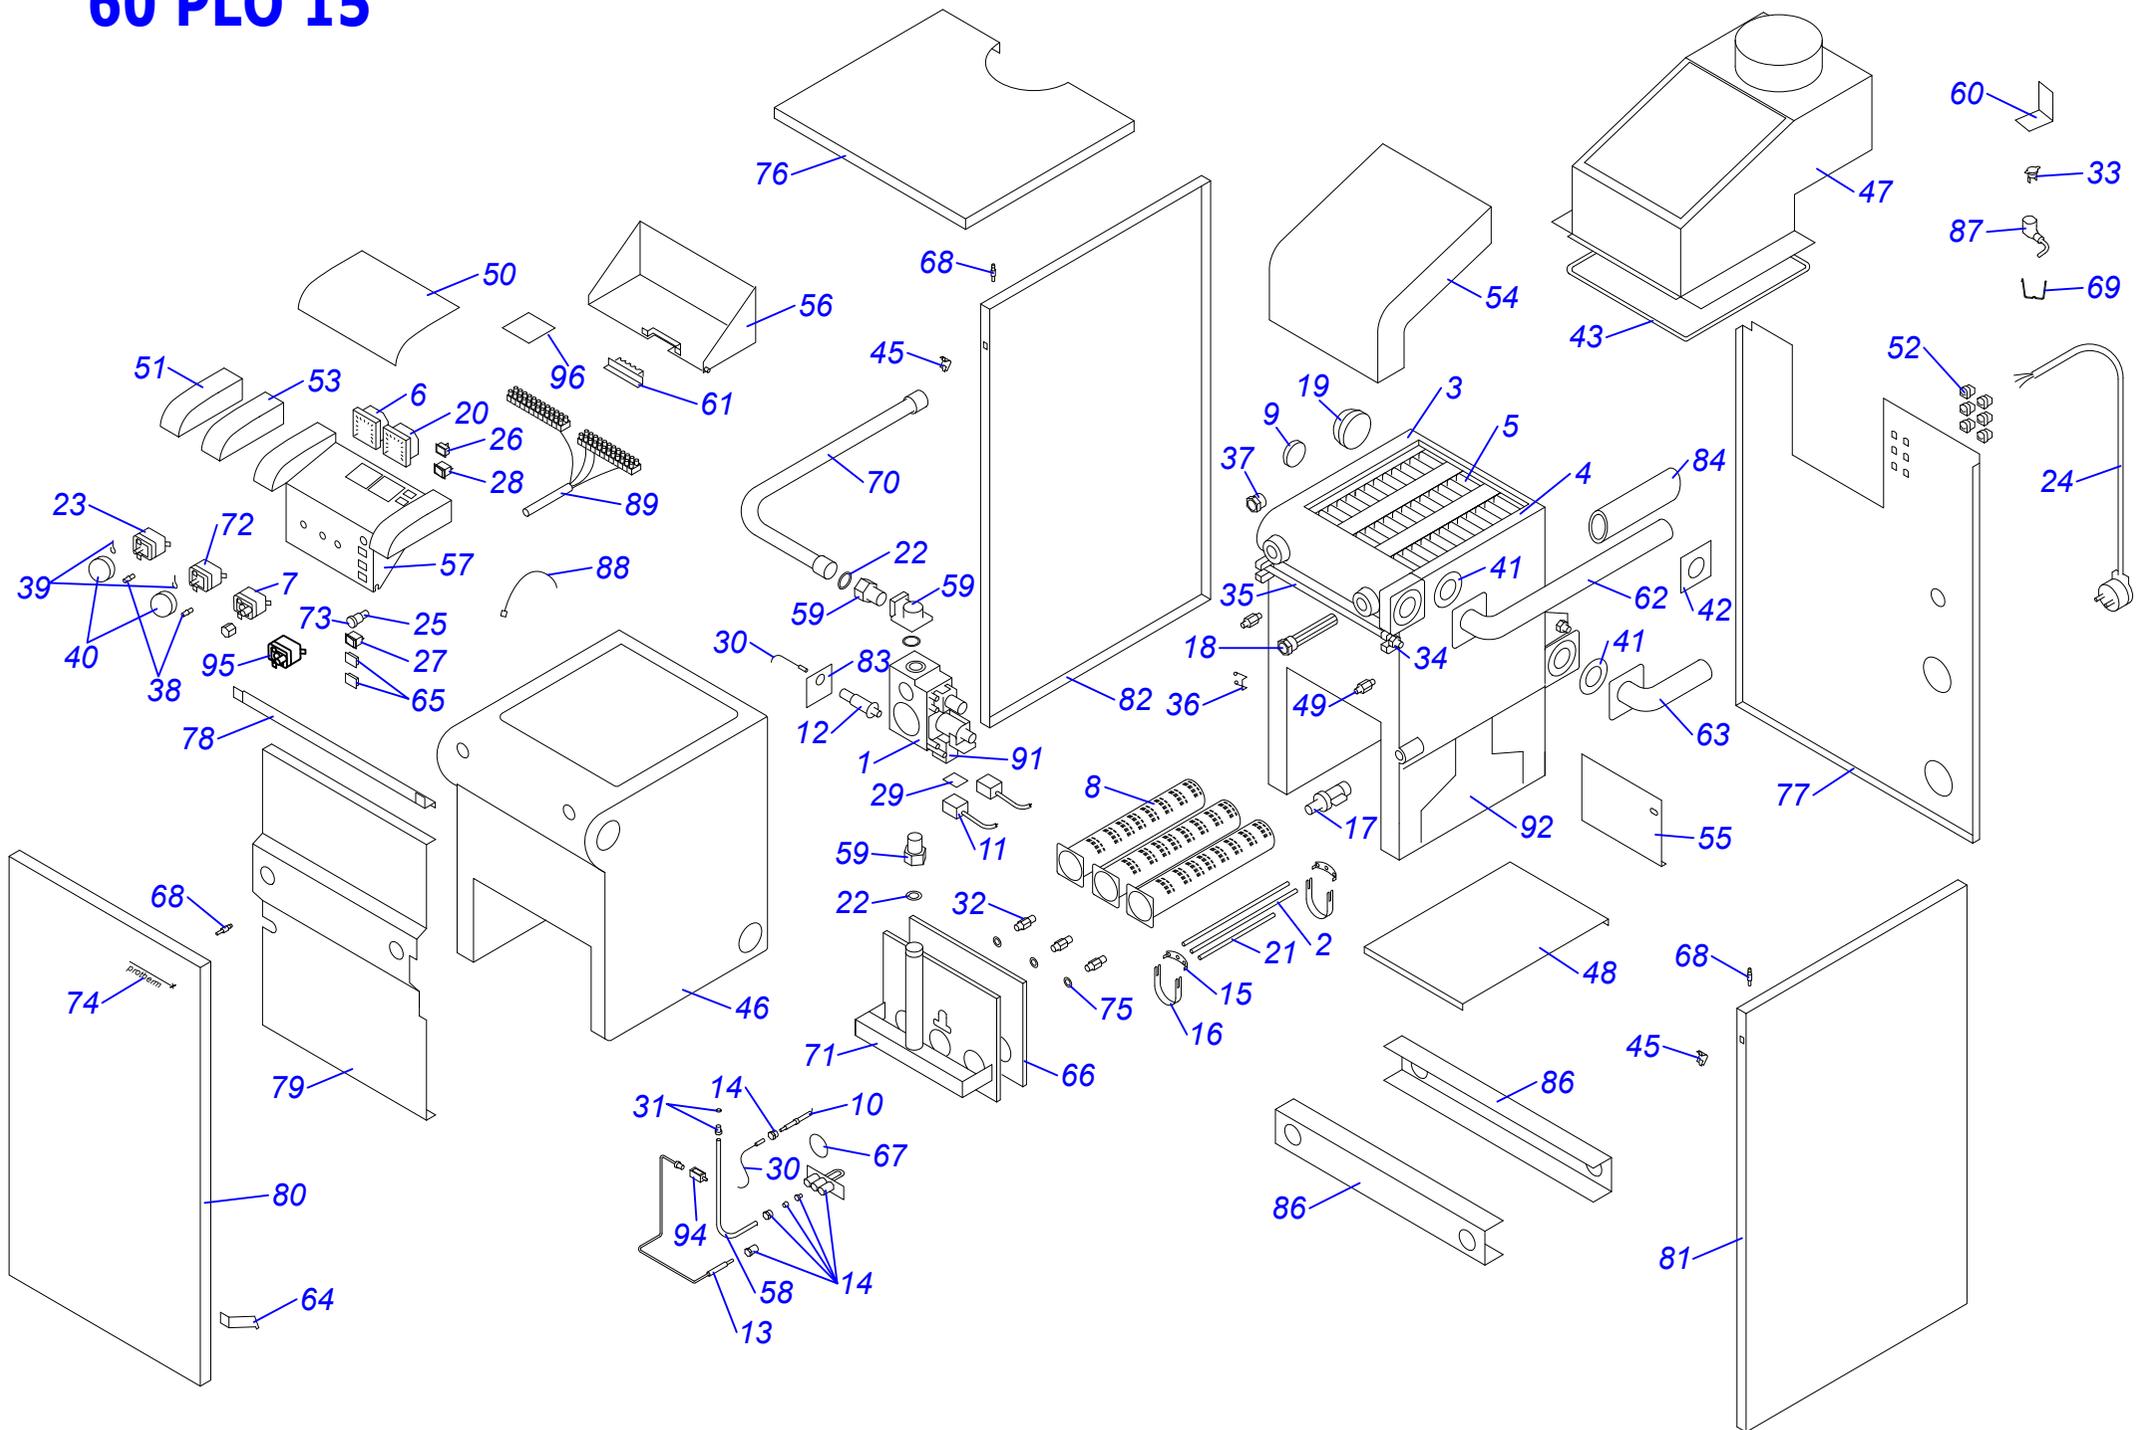

Напольные котлы

20,30,40,50,60 PLO 15

| № | № для заказа | Название | № | № для заказа | Название | № | № для заказа | Название | № | № для заказа | Название |
|----|--------------|-----------------------------------|----|--------------|-----------------------------|----|--------------|--------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 0020025220 | Газовый клапан 824 (20-50) | | 0020034031 | Шпилька соедин.М10х580 | | 0020033971 | Отражатель(задн.)60KLOK13 | | 0020049346 | Панель облицовки (задн.) 50 |
| | 0020025219 | Газовый клапан 820 (60) | 36 | 0020033366 | Зажим | 56 | 0020033866 | Панель блока управ.XLO13 | | 0020035294 | Панель облицов.задн.60XLO15 |
| 2 | 0020025237 | Охлаждающий стержень 142.0230.00 | 37 | 0020033439 | Заглушка 1/2" 12mmdr | 57 | 0020049373 | Панель блока управл.KLO | | 0020049353 | Опора блока управл.40 кВт LI(20-40) |
| 3 | 0020025265 | Чугунная секция - (левая) | 38 | 0020033444 | Ограничительный винт | 58 | 0020033871 | Трубка LI v.13 210мм | | 0020049354 | Опора блока управл.50 кВт LI |
| 4 | 0020025266 | Чугунная секция - (правая) | 39 | 0020033445 | Ограничительная пружина | 59 | 0020033874 | "Навинчивание 1/2"" измененное" (60) | 78 | 0020035296 | Опора панели управл.60KLO,PLO15 |
| 5 | 0020025267 | Чугунная секция - (средняя) | 40 | 0020033454 | Ручки управления - D | | 0020033487 | Фланец угловой DN 15 R3612 (60) | 79 | 0020035304 | Кожух перед.внутрен.20KLO,PLO15 |
| 6 | 0020025279 | Термометр | 41 | 0020033474 | Прокладка 51x41x4 | | 0020034946 | Фитинг 3/4"-1/2" газ. (20-50) | | 0020035305 | Кожух перед.внутрен.30KLO,PLO15 |
| 7 | 0020025286 | Термостат аварийный (LY) | 42 | 0020033476 | Прокладка 60x40x2 | 60 | 0020033878 | Крепление термостата Li30,50 | | 0020035306 | Кожух перед.внутрен.40KLO,PLO15 |
| 8 | 0020034628 | Горелочные трубы 103.2571 (20,30) | 43 | 0020033481 | Уплотнительный шнур 15x2 | 61 | 0020033904 | Крепление проводов | | 0020035307 | Кожух перед.внутрен.50KLO,PLO15 |
| | 0020025292 | Горелочные трубы (40-60) | 44 | 0020033487 | Фланец угловой DN 15 R3612 | 62 | 0020033907 | Трубка котла (подача) - v13 | | 0020035295 | Кожух перед. внутрен. 60KLO15 |
| 9 | 0020092838 | Заглушка 11/4 INC | 45 | 0020033555 | Зажим 16 | 63 | 0020033908 | Трубка котла (обратка) - v13 | 80 | 0020035586 | Панель облицовки(перед.)20 Li v13 |
| 10 | 0020027506 | Электрод розжига для PLO | 46 | 0020033736 | Изоляция теплообмен.20 v13 | 64 | 0020033910 | Фиксатор панели LI+П | | 0020035587 | Панель облицовки(перед.)30 Li v13 |
| 11 | 0020027518 | Кабель для NOVA 820 | | 0020033737 | Изоляция теплообмен.30 v13 | 65 | 0020033911 | Заглушка PLO v.13 | | 0020035588 | Панель облицовки(перед.)40KLO13 |
| 12 | 0020027519 | Кнопка пьезорозжига NOVA | | 0020033917 | Изоляция теплообмен.40 v13 | 66 | 0020033933 | Изоляция горелки 20PLO13 | | 0020035589 | Панель облицовки(перед.)50KLO13 |
| 13 | 0020027520 | Термопара 55мм, M9x1 | | 0020033926 | Изоляция теплообмен.50 v13 | | 0020033934 | Изоляция горелки 30PLO13 | | 0020035590 | Панель облицовки(перед.)60KLO13 |
| 14 | 0020027523 | Горелка запальная для PLO | | 0020033972 | Изоляция теплооб.60KLO13 | | 0020034054 | Изоляция горелки 40 PLO | 81 | 0020035591 | Панель облицовки (бок.) P |
| 15 | 0020027526 | Держатель охлад.стержней142.0106 | 47 | 0020033792 | Стабилизатор тяги 20Li v13 | | 0020034055 | Изоляция горелки 50 PLO | 82 | 0020035592 | Панель облицовки (бок.) L |
| 16 | 0020027527 | Держатель охлад.стерж.У142.0223 | | 0020033795 | Стабилизатор тяги 30Li v13 | | 0020043732 | Изоляция горелки 60PLO | 83 | 0020035593 | Крепление кнопки пьезороз.PLO |
| 17 | 0020027543 | Шаровый кран вып. 3/8" | | 0020033920 | Стабилизатор тяги 40Li v13 | 67 | 0020034066 | Створка -II | 84 | 0020043190 | Изоляция трубы котла 1" |
| 18 | 0020027557 | Гильза для 4 датчиков | | 0020033923 | Стабилизатор тяги 50 Li v13 | 68 | 0020034772 | Крепление панели облицовки | 85 | 0020043710 | Прокладка 32x2 |
| 19 | 0020027559 | Ниппель | | 0020033970 | Стабил.тяги 60KLOK13 | 69 | 0020034937 | Зажим коннектора ELT | 86 | 0020044556 | Рама UNI 20 кВт |
| 20 | 0020027570 | Манометр | 48 | 0020033797 | Отражатель 20 Li v13 | 70 | 0020034944 | Трубка газовая (20, 30, 40, 50) | | 0020044557 | Рама UNI 30 кВт |
| 21 | 0020027612 | Охлаждающий стержень 205мм | | 0020033798 | Отражатель 30 Li v13 | | 0020043440 | Трубка газовая (60) | | 0020044558 | Рама UNI 40 кВт |
| 22 | 0020027665 | Прокладка 24x15x2 | | 0020033964 | Отражатель 40KLOK13 | 71 | 0020034949 | Основание горелки 30PLO15 | | 0020044559 | Рама UNI 50 кВт |
| 23 | 0020027673 | Термостат раб.3-кон. мед. IMIT | | 0020033967 | Отражатель 50KLOK13 | | 0020044008 | Основание горелки 20PLO15 | | 0020044560 | Рама UNI 60 кВт |
| 24 | 0020033175 | Сетевой кабель | | 0020043553 | Отражатель 60KLOK13 | | 0020044009 | Основание горелки 40PLO15 | 87 | 0020044586 | Провод M090 |
| 25 | 0020033179 | Предохранитель T1,6A 5x20 | 49 | 0020033830 | Винт ограничительный M8 | | 0020044010 | Основание горелки 50PLO15 | 88 | 0020044588 | Провод M094 |
| 26 | 0020033183 | Сигнализатор красный | 50 | 0020033831 | Крышка KLO,PLO13 | | 0020043694 | Основание горелки 60PLO | 89 | 0020043704 | Жгут проводов 60PLO15 |
| 27 | 0020033228 | Выключатель (функциональный) | 51 | 0020033834 | Заглушка KLO,PLO13 | 72 | 0020034952 | Термостат раб. мед. IMIT | | 0020034943 | Жгут проводов PLO15 |
| 28 | 0020033233 | Выключатель сетевой | 52 | 0020033838 | Переходник кабел.-пласт. | 73 | 0020034991 | Корпус предохранителя 2,8 | 90 | 0020033902 | Кабель HO85 |
| 29 | 0020033248 | Прокладка+винт коннектора 820 | 53 | 0020033844 | Заглушка KLO,PLO13 | 74 | 0020035103 | Этикетка PROTHERM 70 | 91 | 0020027522 | Катушка газового клапана 820 |
| 30 | 0020033250 | Провод к электроду розжига 500мм | 54 | 0020033864 | Изоляция 20Li v13 | 75 | 0020035252 | Прокладка 14x10x1 Cu-плоская | 92 | 0020033959 | Теплообменник (3-секции) |
| 31 | 0020033251 | Винтовое соединение 6мм | | 0020033868 | Изоляция 30 Li | 76 | 0020035253 | Панель облицов.верх.50LI v13 | | 0020034632 | Теплообменник (4 секции) |
| 32 | 0020033277 | Форсунка для горелки 2,65мм | | 0020043520 | Изоляция 40 Li | | 0020035267 | Панель облицов.верх.30LI v13 | | 0020033960 | Теплообменник (5-секц.) |
| 33 | 0020033304 | Термостат биметал.необрат.65°C | | 0020033929 | Изоляция 50 Li | | 0020035283 | Панель облицов.верх.20KLO15 | | 0020033961 | Теплообменник (6-секц.) |
| 34 | 0020033350 | Гайка M10 | | 0020043555 | Изоляция 60KLOK13 | | 0020035289 | Панель облицов.верх.40KLO15 | | 0020025295 | Теплообменник BIASI |
| 35 | 0020033355 | Шпилька соединит. M10x240-3-звен | 55 | 0020033865 | Отражатель II-20Li v13 | | 0020035293 | Панель облицов.верх.60KLO15 | 93 | 0020027588 | Катушка модуляции SIT 824/836 |
| | 0020033356 | Шпилька соединит. M10x325-4-звен | | 0020043495 | Отражатель 30Li v13-II | 77 | 0020049343 | Панель облицовки (задн.) 20 | 94 | 0020033255 | Прерыватель термопары |
| | 0020033357 | Шпилька соединит. M10x407-5-звен | | 0020033922 | Отражатель 40 Li v13 | | 0020049344 | Панель облицовки (задн.) 30 | 95 | 0020056517 | Термостат аварийный - PLO |
| | 0020033358 | Шпилька соединит. M10x492-6-звен | | 0020033927 | Отражатель 50 Li v13 | | 0020049345 | Панель облицовки (задн.) 40 | 96 | 0020027490 | Плата управления MOD v.13 |